

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

Requisitos dispensador para Diesel

Detalles motor:

Motor	
Power - AC 115,230, 115/230 VAC	115/230
HZ 50,60,50/60	60/50
Power - DC 12, 24, 12/24	N/A
HP (Horsepower) Rating	3/4 HP
Power Cord Length (feet)	N/A
Power Cord Gauge (AWG)	N/A
DC Power Cord Connectors	N/A
Amps (FLA)	9.8/4.9 11.4/5.7
RPM	1725/1425
Duty Cycle	30 min.
Thermal Protection Switch	Yes
Circuit Protection Fuse	None
Certification	UL, cUL

Detalles bomba:

Pump	
Type - Rotary, Diaphragm, Gear, Vane	Rotary Vane
GPM in Supplied Configuration	28.7
GPM Open Flow - no Hose or Nozzle	34.3
By-Pass Pressure Rating (PSI) - Max	26 PSI
Dry Vac (in Hg)	14
Head - Max (Ft.)	60.06
Anti-Siphon Valve	Anti-Siphon Ready
Inlet - Size / Thread	1.25"
Outlet - Size / Thread	NPT
Mount	Bung (NPT)
Material - Pump Housing	Cast Iron
Material - Wetted Material	Buna
Rotor Material	80% Iron / % Copper
Rotor Vane Material	Carbon
Compatible Fluids	Diesel, Gasoline, Bio-Diesel up to B20, E15, Kerosene
Strainer Mesh Size	40 x 40 x .008"



Handwritten signature in blue ink.


- ✚ Cabezal debe tener lector de galones americanos entregados (acumulados)
 - ✚ Con adaptador para manguera de 3/4 pulgs y Manguera
 - ✚ Tubo pedestal soporte de bomba y motor para combustible Diesel con su base y adaptador
 - ✚ Se requiere ver ficha técnica del fabricante
 - ✚ Se requiere instalación y garantía.
- Nota Adicional:** a) Se requiere ver muestra

Atte.,

Manuel Hernández

Asesor Seguridad Industrial



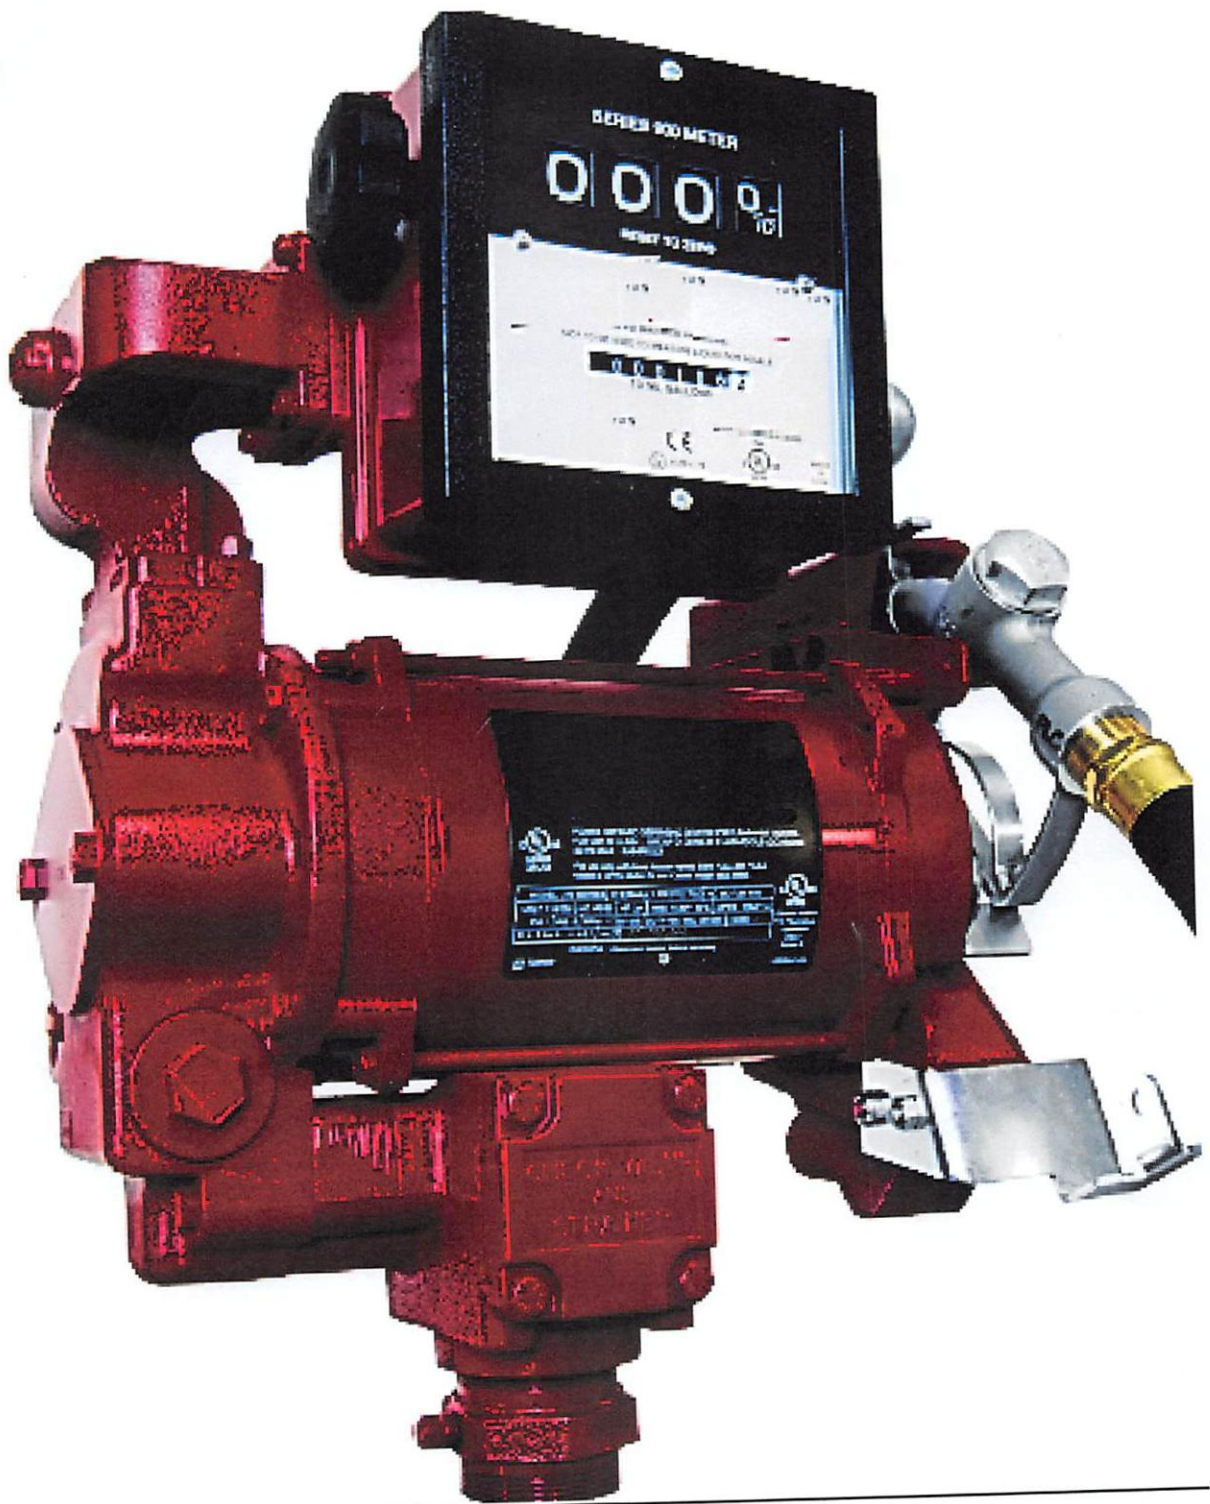



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

Provincia - Municipio	Dirección
Elias piña	C/ Jose Joaquin Puello, Elias Piña
Azua	Carretera Sánchez frente a distribuidor de coca cola.
Bani	Calle prolongación Canela Mota, Santa rosa , Municipio Bani-provincia Peravia.
Cotui	Calle capotillo #25 Quita sueño, provincia Sánchez Ramírez, Cotuí.
Dajabon	C/Beller ESQ. Marcelo Carrasco, plaza Milagros, frente al banco popular
Hermanas Mirabal - Salcedo	cabuya, villa tapia , Salcedo hermanas Mirabal
Higüey - La altagracia	Tanque de combustible, carretera de Higüey-Yuma, Batey la matilla.
Hato Mayor	Km 26 carretera Hato Mayor, San Pedro.
Juancho, Oviedo	Carretera Barahona pedernales, entre Juancho y la colonia, al lado derecho.
Mao - Valverde	Oficina regional INAPA Mao, Camino de Mao a Santiago rodríguez, después de la bomba de gasolina
Monte cristi	Entrada botoncillo, playa buen nombre Montecristi botoncillo, antes de llegar a villa Vásquez
Neyba	C/ Sambartolo Sector el Caamaño, bombeo #1 Bahoruco municipio de Neyba.
Navarrete	Villa Bisonó Navarrete, frente a la bomba Texaco, planta de tratamiento estancia del yaqué
Ocoa	Calle San José #21, San José de ocoa
San pedro de macoris	Km 3 ½ San pedro de Macoris , al lado de Inespre, Carretera san pedro hato mayor
Samana	Carretera Sanchez Samaná, Km 04 Santa capuza Samaná, antes del puente de Santa capuza
Santiago rodriguez	C/ Libertad casi Esq. Dr. Dario Gomez, Planta de tratamiento Santiago Rodriguez
San juan de la maguana	Planta de tratamiento, Carretera Prolongación anacaona, Juan Herrera, San Juan de la Maguana.
San francisco de macoris	Planta de tratamiento de agua potable de Cenovi - San Francisco de Macoris
Quita Coraza-Barahona	Acueducto de Quita Coraza, vía Azua - Barahona, Provincia Barahona
Monte Plata	Estación de bombeo Monte Plata
Barahona	Planta de tratamiento Inapa, barrio enriquillo.
El Seybo	Ave. Manuela diez Jimenez, plaza Martinez Local INAPA El Seibo

